


立会い実施場所の図面 (例①)

※システム番号04-34, 04-35

【検査所配置図】

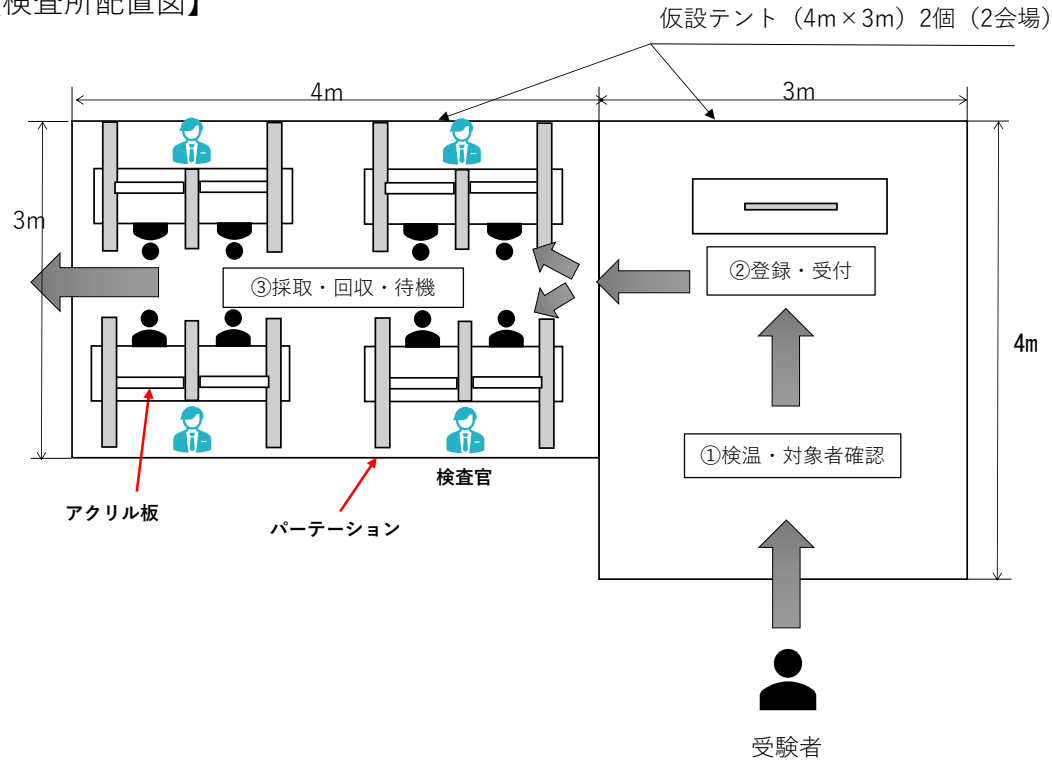

【直接立会いでの実施】チェック項目

- 検査管理者氏名報告数とブース数に相違がないか
- プライバシーに配慮しているか
(パーティション等隔たりがあるか確認できるよう記入ください)
- 検査管理者と受験者の間に十分な距離(2m)または隔りがあるか


【備品】

- ・折りたたみテーブル(1.5m x 0.6m) : 5台 x 2会場
- ・折りたたみパイプ椅子 : 8脚 x 2会場
- ・アクリルパネル : 9枚 x 2会場
- ・パーティション : 12枚 x 2会場

立会い実施場所の図面（例②）

※システム番号04-34, 04-35


【検査所配置図】

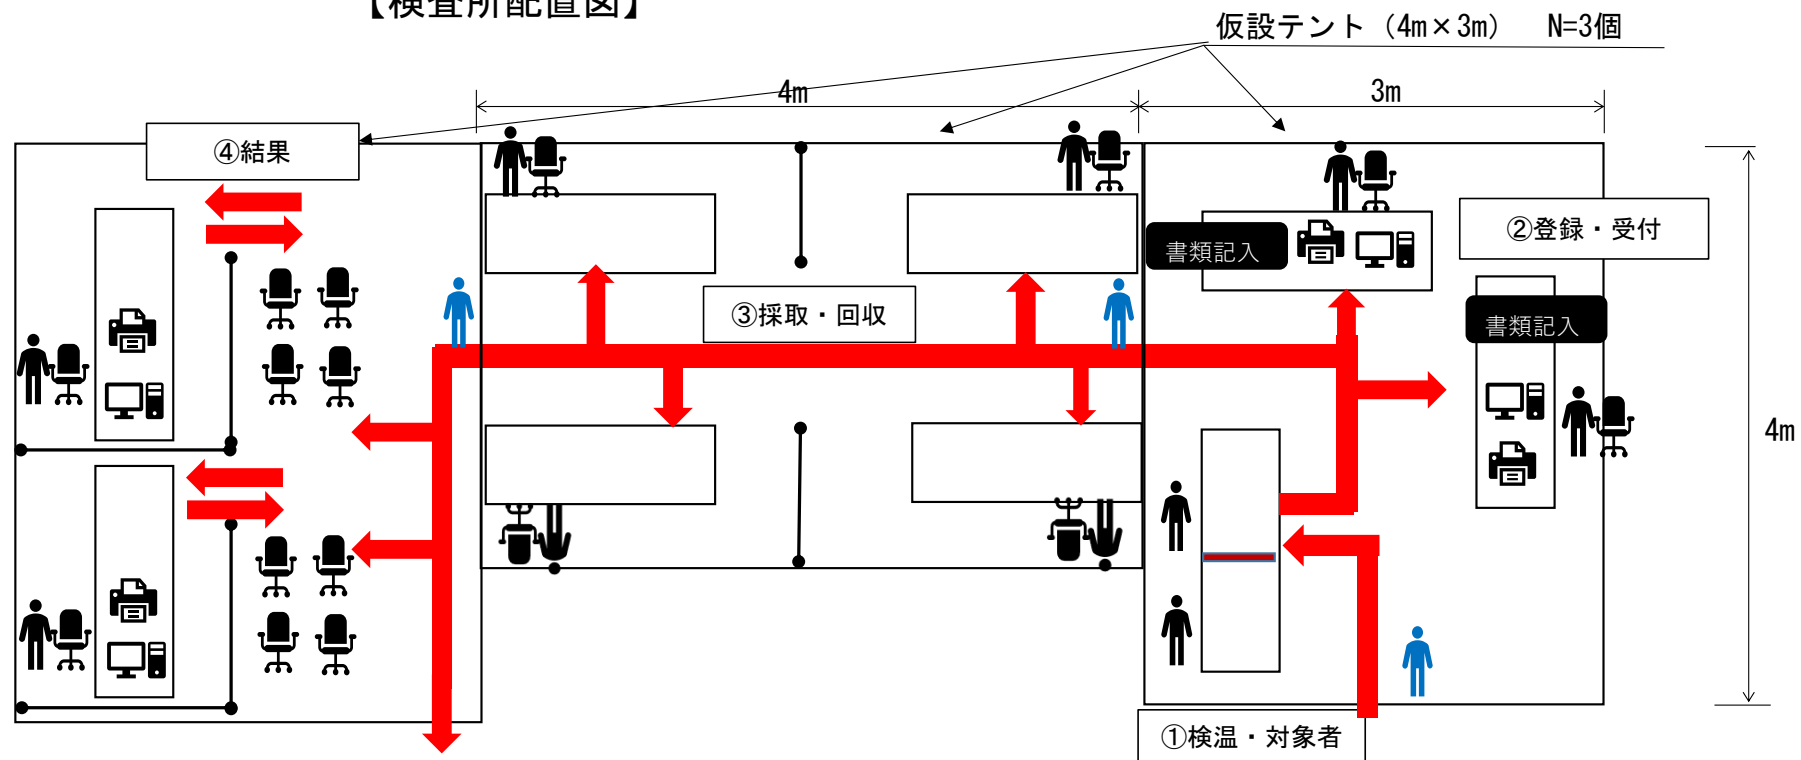

	検査・受付スタッフ	10名		プリンター (複合機)	4台
	誘導スタッフ	3名		パーテーション (高さ1.8m×幅最大2.7m)	6枚
	折り畳みパイプ椅子	16脚		折り畳みテーブル (1.5m×0.6m)	9台
	パソコン	4台		アクリルパーテーション	1枚
				お客様の動線	

立会い実施場所の図面（例③）受検者が自動車から出ない場合

※システム番号04-34, 04-35

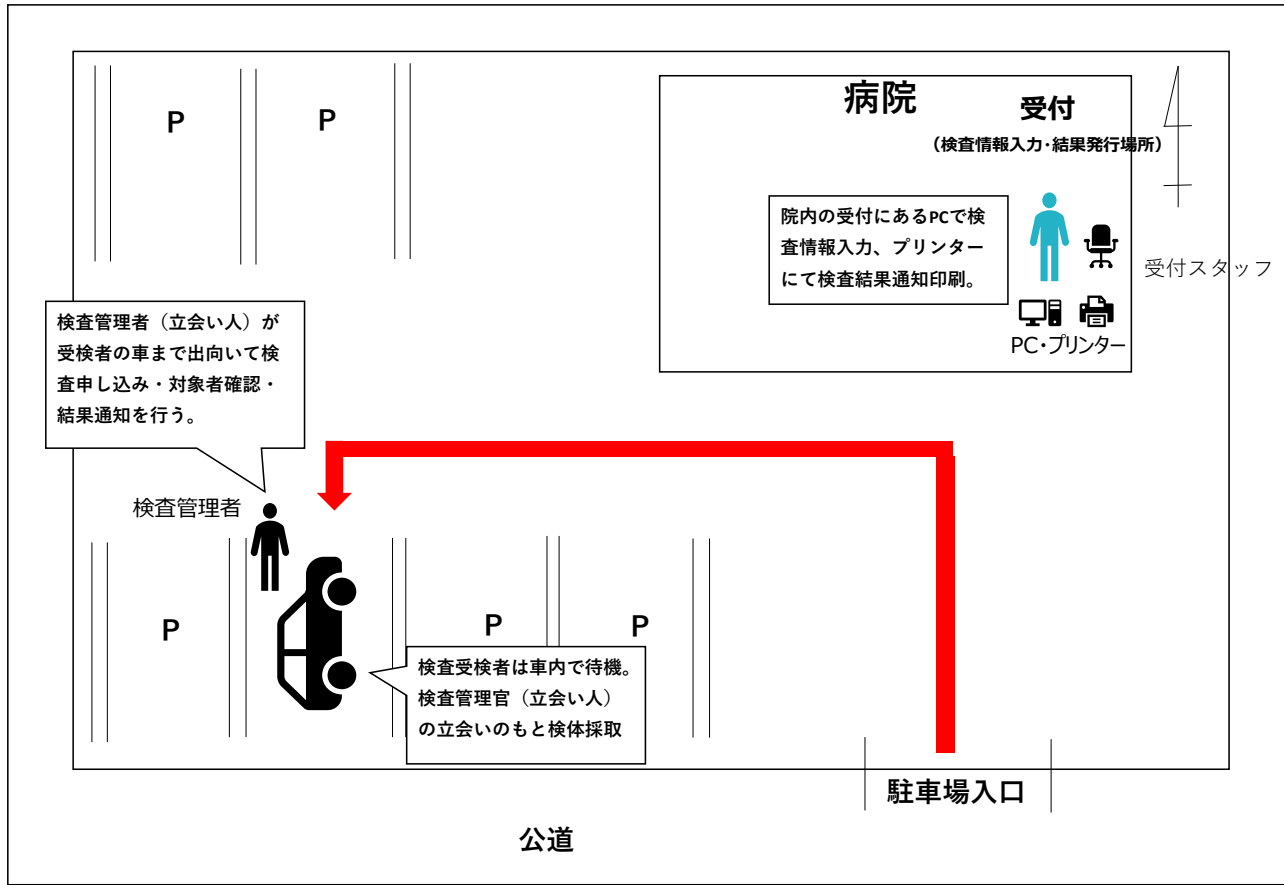


【ドライブスルー実施】チェック項目

- 検査管理者氏名報告数と駐車数は整合性が取れているか
- 公道を利用していないか
- 立会いに十分なスペースあるか
(敷地内の駐車場等の有無を明示)
- 必要に応じて誘導員を配置しているか
- 車内で本人が検体採取することがわかること

	検査管理者	1名		プリンター (複合機)	1台
	受付スタッフ	3名		パソコン	1台
	折り畳みパイプ椅子	1脚		検査受検者の動線	

立会い実施場所の図面（例④） 受検者が車外で申し込み等を実施する場合

※システム番号04-34, 04-35

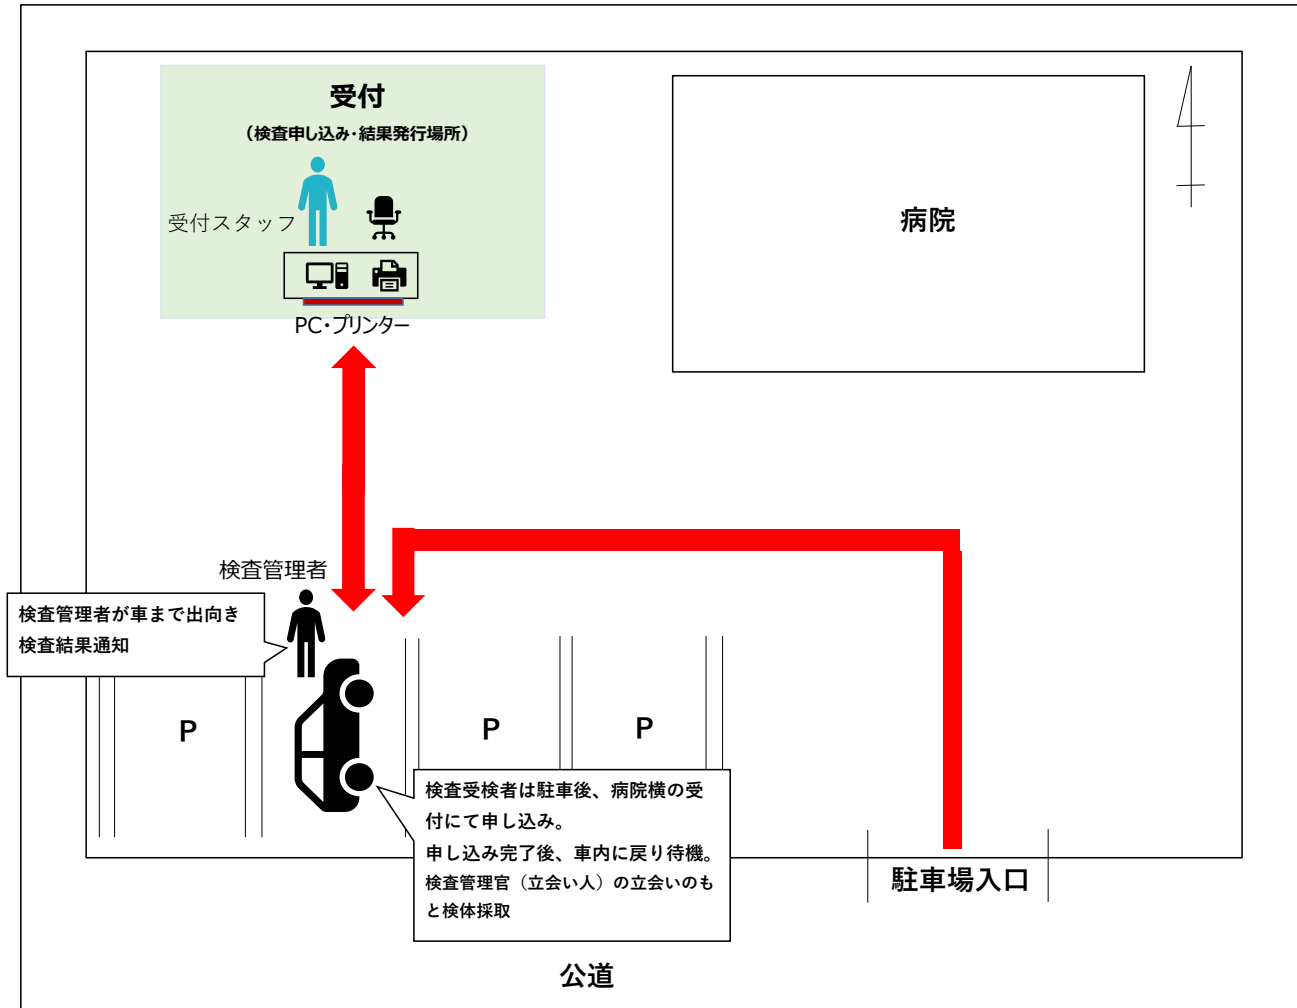

【ドライブスルー実施】チェック項目

- 検査管理者氏名報告数と駐車数は整合性が取れているか
- 公道を利用していないか
- 立会いに十分なスペースあるか
(敷地内の駐車場等の有無を明示)
- 必要に応じて誘導員を配置しているか
- 車内で本人が検体採取することがわかること

	検査管理者	1名		プリンター (複合機)	1台
	受付スタッフ	3名		アクリルパーテーション	1枚
	折り畳みパイプ椅子	1脚		折り畳みテーブル (1.5m×0.6m)	1台
	パソコン	1台		検査受検者の動線	